


SUPERFICIE MINIMA NECESARIA DE BLOQUES DE HORMIGON PARA APOYO DE CAÑERIAS

DIAMETRO (m)	TE Y TAPON TERMINAL (cm2)	CURVAS 90° (cm2)	CURVAS O RAMAL A 45° (cm2)	CURVAS 22° 30' (cm2)
0.075	400	570	310	160
0.100	710	1010	545	280
0.150	1590	2250	1220	620
0.200	2830	4000	2170	1100
0.250	4420	6250	3385	1725
0.300	6360	9000	4870	2480
0.350	8660	12250	6630	3380

PRESION DE PRUEBA
P = 90m.c.a

RESISTENCIA DEL TERRENO
 $\nabla = 1\text{kg/cm}^2$

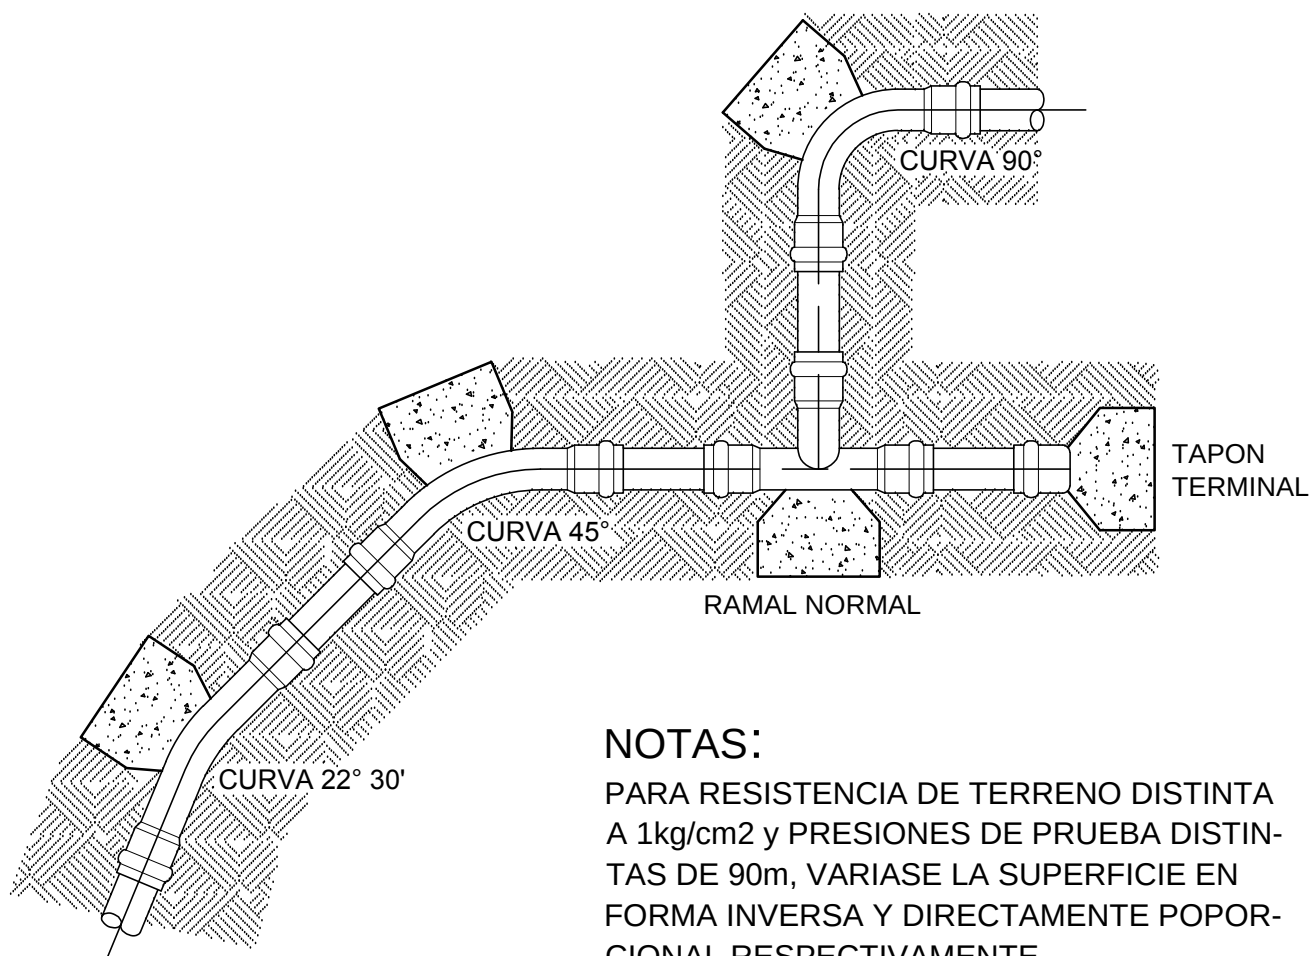

NOTAS:

PARA RESISTENCIA DE TERRENO DISTINTA A 1kg/cm^2 y PRESIONES DE PRUEBA DISTINTAS DE 90m, VARIASE LA SUPERFICIE EN FORMA INVERSA Y DIRECTAMENTE PROPORCIONAL RESPECTIVAMENTE.
EL HORMIGON ES DEL TIPO "B"



**Gerencia de Técnica
e Infraestructura**

Estudios y Proyectos Norte

DISTRITO /SERVICIO: **SANTA FE - AGUA**

DESCRIPCION: APOYO DE PIEZAS
ESPECIALES

PLANO: P L A N O T I P O

REEMPLAZADO POR:

REEMPLAZA A:

GERENCIA DE TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA

FECHA: AGO.11

Ing. Gustavo ACTIS

ESCALA:

DIBUJO:

PROYECTO:

REVISION:

PLANO N°

HuNic

HUGO ALESSANDRIA

A-23-1