




NOTAS:

- Todas las medidas estan expresadas en milímetros
- El contratista debera diseñar y detallar el bloque de anclaje de acuerdo a las condiciones del terreno natural.
- La superficie debera ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones.
- Cuando la vereda sea de tierra se construira un bloque de hormigon "D" de 300mm alrededor de las cajas.

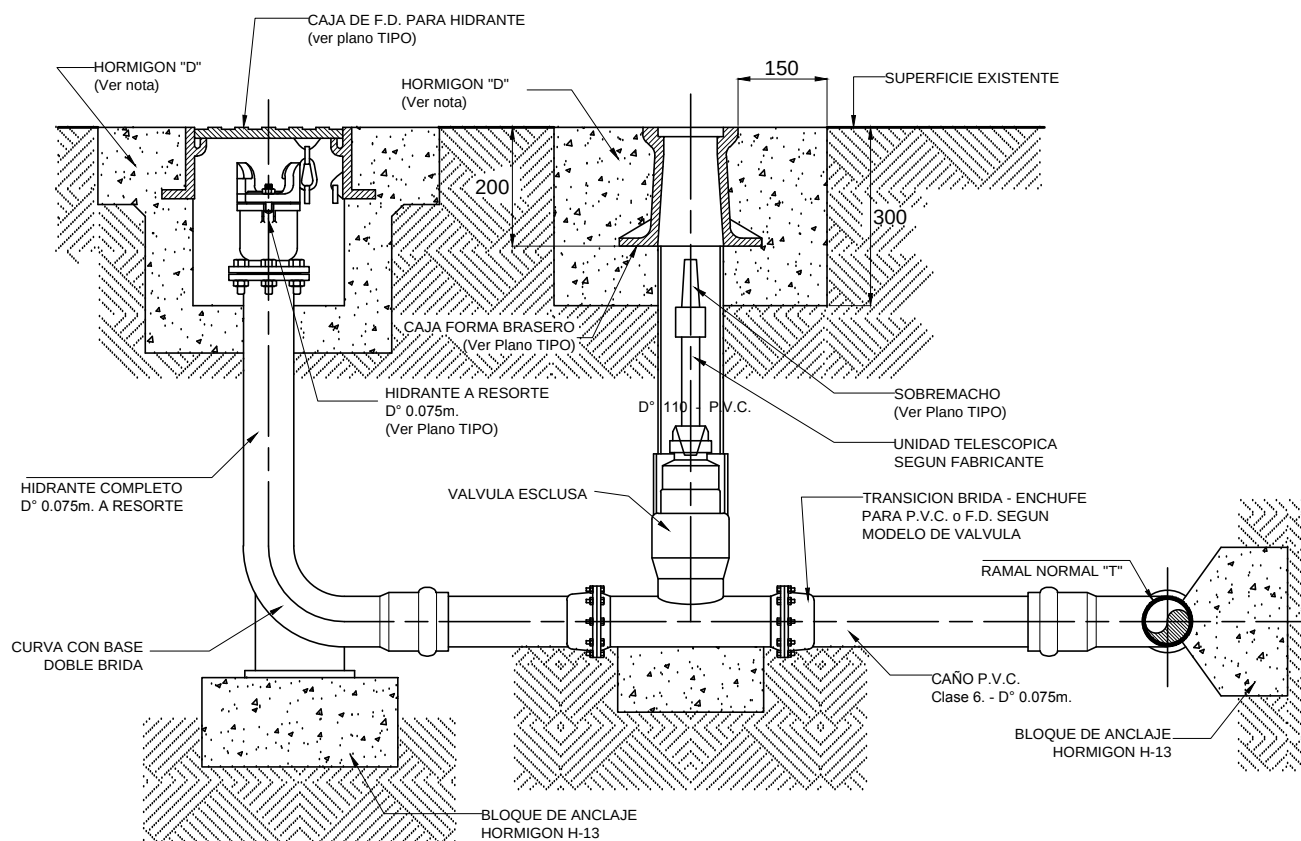

**Gerencia de Técnica
e Infraestructura**

Estudios y Proyectos Norte

DISTRITO /SERVICIO: **SANTA FE - AGUA**

DESCRIPCION: CONEXION PARA
HIDRANTE DE D° 0.075 m.

PLANO: P L A N O T I P O

REEMPLAZADO POR:

REEMPLAZA A:

GERENCIA DE TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA

Ing. Gustavo ACTIS

FECHA: AGO.11

ESCALA:

DIBUJO:

PROYECTO:

REVISION:

PLANO N°

HuNic

HUGO ALESSANDRIA

A-03-2