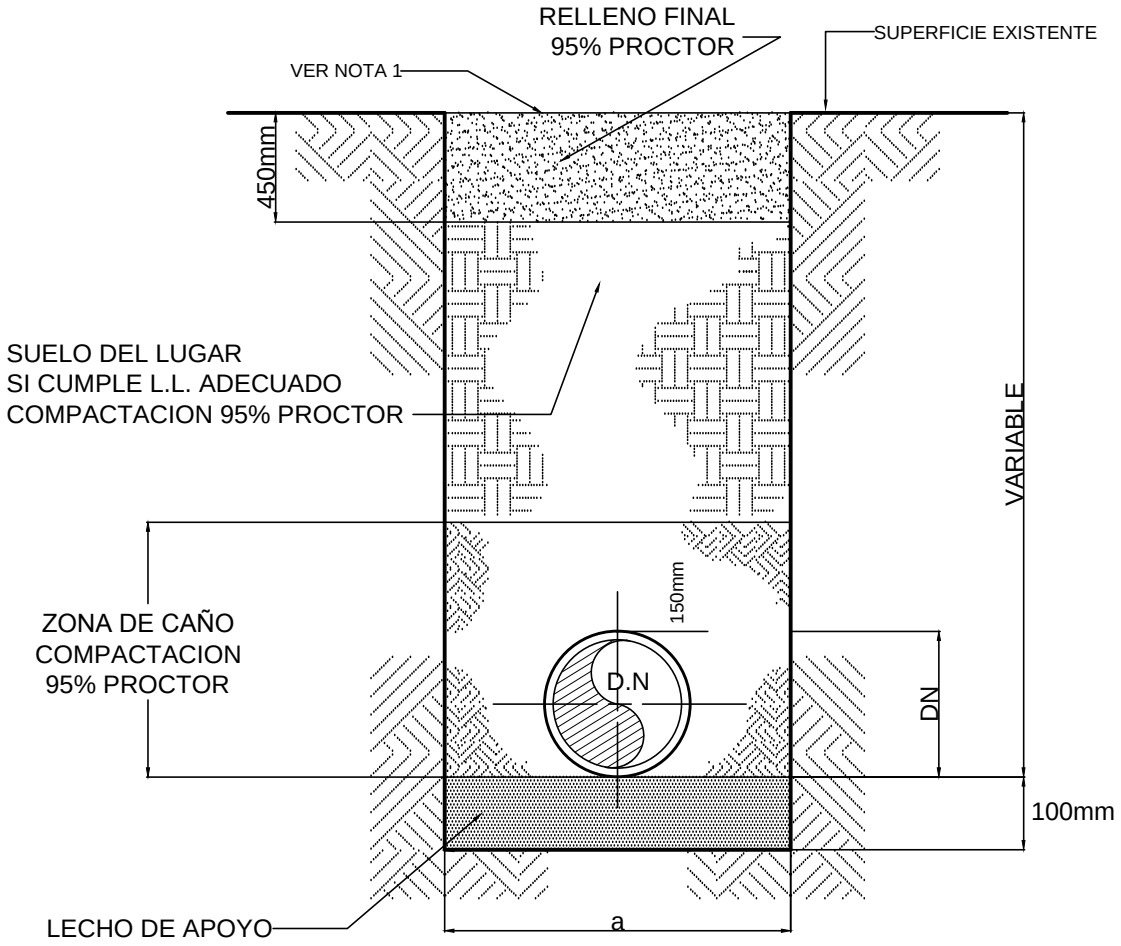

DN (mm)	a (mm)
80	500
100	500
150	600
200	600
250	700

DN (mm)	a (mm)
300	700
400	800
500	900
600	1000
>700	DN + 700

REFERENCIAS:

a) ANCHO DE ZANJA

1 - La superficie debera ser reconstruida de acuerdo a las especificaciones tecnicas.

2 - La distancia "a" corresponde a la distancia minima libre entre las paredes de la zanja a la altura del intrados de la cañeria.
De ser necesario entibamiento, se efectuara el sobreancho correspondiente.

aguas santafesinas s a

Gerencia de Técnica e Infraestructura

Estudios y Proyectos Norte

DISTRITO /SERVICIO: **SANTA FE - AGUA**

DESCRIPCION:

ZANJA CAÑERÍAS AGUA Y CLOACA
SECCION TIPICA

PLANO: T I P O

GERENCIA DE TÉCNICA E INFRAESTRUCTURA
Ing. Gustavo ACTIS

FECHA: AGO.11
ESCALA:

DIBUJO:	PROYECTO:	REVISION:	PLANO N°
HuNic	HUGO ALESSANDRIA		**A-01-1**