

Santa Fe, 25 de Febrero de 2022


Informe y relevamiento técnico de Aires Acondicionados de Jardines Municipales:

- **Jardín Empleados Municipales:** Se solicita, en base al cálculo realizado, (3) Aires Acondicionados
 - :- Salita de (45 días) 1 de 4300Frigorias
 - :- Salita de (1 año2) 1 de 5200 a 5500Frigorias
 - :- Salita de (2 años) 1 de 4300Frigorias

Todos los equipos de aire acondicionados deben ser Frio/Calor, Clase A o Inverter

Observaciones: Una vez realizada la compra y los equipos estén en las correspondientes dependencias, el equipo técnico supervisara el listado de materiales necesarios para la instalación de los equipos, y relevamiento eléctrico de las instalaciones de dichos jardines para la correcta conexión de los equipos de aire acondicionados.

Saludo Atte.-

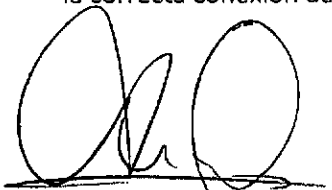

Páez Bruno

Técnico Aires Acondicionados

DIRECCION DE PRESERVACION EDILICIA

Santa Fe, 25 de Febrero de 2022

Informe y relevamiento técnico de Aires Acondicionados de Jardines Municipales:

- **Jardín Municipal La Guardia:** Se solicita, en base al cálculo realizado, (3) Aires Acondicionados:
 - :- Salita de (1 año) 1 de 4300Frigorias
 - :- Salita de (2 años) 1 de 4300Frigorias
 - :- Oficina, 1 de 2250Frigorias

Todos los equipos de aire acondicionados deben ser Frio/Calor, Clase A o Inverter

Observaciones: Una vez realizada la compra y los equipos estén en las correspondientes dependencias, el equipo técnico supervisara el listado de materiales necesarios para la instalación de los equipos, y relevamiento eléctrico de las instalaciones de dichos jardines para la correcta conexión de los equipos de aire acondicionados.

Saludo Atte.-



Páez Bruno

Técnico Aires Acondicionados

DIRECCION DE PRESERVACION EDILICIA

Santa Fe, 25 de Febrero de 2022


Informe y relevamiento técnico de Aires Acondicionados de Jardines Municipales:

- **Jardín Municipal Villa Hipódromo:** Se solicita, en base al cálculo realizado, (4) Aires Acondicionados:
 - Salita de (1 Año) 1 de 2950Frigorias
 - Salita de (2 Años) 1 de 2950Frigorias
 - Salita de (3 Años) 1 de 2950Frigorias
 - Oficina, 1 de 2250Frigorias

Todos los equipos de aire acondicionados deben ser Frio/Calor, Clase A o Inverter

Observaciones: Una vez realizada la compra y los equipos estén en las correspondientes dependencias, el equipo técnico supervisara el listado de materiales necesarios para la instalación de los equipos, y relevamiento eléctrico de las instalaciones de dichos jardines para la correcta conexión de los equipos de aire acondicionados.

Saludo Atte.-

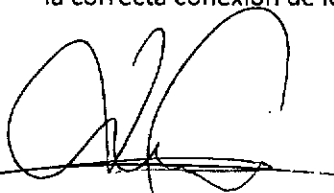

Páez Bruno

Técnico Aires Acondicionados

DIRECCION DE PRESERVACION EDILICIA



Santa Fe, 25 de Febrero de 2022

Informe y relevamiento técnico de Aires Acondicionados de Jardines Municipales:

- **Jardín Municipal San Lorenzo:** Se solicita, en base al cálculo realizado, (4) Aire Acondicionados:
 - :- Salita de (1 año) 1 de 5200 a 5500Frigorias
 - :- Salita de (2 años) 1 de 4300Frigorias
 - :- Salita de (3 años) 1 de 4300Frigorias
 - :- Oficina 1 de 2250Frigorias

Todos los equipos de aire acondicionados deben ser Frio/Calor, Clase-A o Inverter

Observaciones: Una vez realizada la compra y los equipos estén en las correspondientes dependencias, el equipo técnico supervisara el listado de materiales necesarios para la instalación de los equipos, y relevamiento eléctrico de las instalaciones de dichos jardines para la correcta conexión de los equipos de aire acondicionados.

Saludo Atte.-

Páez Bruno

Técnico Aires Acondicionados

DIRECCION DE PRESERVACION EDILICIA